

Lubicz, dnia 2014-05-09

PR.271.11.2014

PT OFERENCI

Dotyczy postępowania: Budowa kompleksu sportowo kulturalnego w Lubiczu.

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający w przedmiarze w poz. 85 zawarł do wykonania instalację elektryczną wiaty-sceny. Proszę o stosowną dokumentację w celu prawidłowej wyceny.
2. W dokumentacji branża elektryczna pkt. II ppkt.1 Zasilanie rozdzielni RG przewidziano kablem YKY 5x10 mm², zgodnie z dokumentacją techniczną rys. E3. Brak rysunku, o którym mowa.
3. W pozycji 83-84 przedmiaru zamawiający określa do wymiany wyciągniki i oprawy żarowe. Proszę o podanie parametrów opraw żarowych i rodzaj wyciągników.

Odpowiedź na zapytanie

1. Wiaty nie posiada instalacji elektrycznej i nie jest oświetlona poz 85 podaje jedynie doprowadzenie kabla i postawienie małej skrzynki elektrycznej hermetycznej. Długość kabla około 20 m.
2. W dokumentacji w pkt. II ppkt. 1 pomyłkowo w opisie podano rys. E3. Zasilanie rozdzielni znajduje się na rysunku E1.
3. W poz. 83-84 należy przyjąć „wyciągniki różne wg albumu Elektroprojektu oprawy o masie do 10 kg wg. albumu Elektroprojektu”

WÓJT GMINY
(-)
Marek Olszewski

Lubicz, dnia 2014-05-09

PR.271.11.2014

PT OFERNCI

Dotyczy postępowania: Budowa kompleksu sportowo kulturalnego w Lubiczu.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ i załączników niniejszym wyjaśniamy.

Zapytanie ofertowe

1. Prosimy o zamieszczenie kompletnego przedmiaru robót Zamieszczone pliki posiadają tylko strony 3-7 z całej ilości stron 39.

Odpowiedź na zapytanie

Załączony przedmiar jest kompletny pozostałe strony są stronami kosztorysu inwestorskiego tylko do wglądu dla Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

2. Prosimy o zamieszczenie brakujących rysunków z branży elektrycznej: E1, E2, E3.

3. Prosimy o zamieszczenie wykazu elementów rozdzielni.

Odpowiedź na zapytanie

Rysunki branży elektrycznej zamieszczono w załączniku do siwz część 2/6. Wykaz elementów rozdzielnicy znajduje się na rys. nr 1.

Zapytanie ofertowe

4. Prosimy o zamieszczenie schematu instalacji elektrycznych dla wiaty. Sam opis przedmiaru 85 uniemożliwia określenie ceny na ten zakres.

Odpowiedź na zapytanie

Wiaty nie posiada instalacji elektrycznej i nie jest oświetlona poz 85 podaje jedynie doprowadzenie kabla i postawienia małej skrzynki elektrycznej hermetycznej. Długość kabla około 20 m.

Zapytanie ofertowe

5. Prosimy o zamieszczenie planu zagospodarowania z zaznaczeniem rodzajów długości tras kablowych, słupów, uziemienia.

6. Jaki typ słupów należy przyjąć do wyceny?

7. Jaki typ i ilość opraw należy przyjąć do wyceny?

8. Prosimy o zamieszczenie wykazu, rodzaju ilości materiałów do części elektrycznej.

Odpowiedź na zapytania 5,6,7,8

Plan zagospodarowania załączony jest w dokumentacji załącznik do siwz część 2/6. Nie zaznacza się rodzajów słupów, tras kabli, uziemienia ani typów słupów i opraw oświetleniowych. Boiska powstają na istniejącym terenie boisk, oświetlenie terenu jest istniejące i nie wymaga specjalnego opracowania. Przyjęto w przedmiarze wymianę wysięgników i opraw. W poz. 83-84 należy przyjąć „wysięgniki różne wg albumu Elektroprojektu oprawy o masie do 10 kg wg. albumu Elektroprojektu”

Zapytanie ofertowe

9. Prosimy o zamieszczenie planu, opisu szczegółowego dla uziemienia instalacji elektrycznych, słupów, wiaty, budynku zaplecza oraz uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź na zapytanie

Uziemienie instalacji elektrycznych słupów, wiaty nie dotyczy opracowania słupy oświetleniowe są istniejące wiaty nie posiada instalacji elektrycznej. Opis uziemienia budynku zaplecza zawiera dokumentacja w części opisowej.

Zapytanie ofertowe

10. Jakie są zakładane ilości natężenia światła ? Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o opis, wyniki badań.

Odpowiedź na zapytanie

Natężenie oświetlenia dobrano zgodnie z PN i wynosi w łazienkach i w szatni min. 100 lux.

Zapytanie ofertowe

11. Czy wiaty –scena ma być tylko wyposażona w instalację elektryczną, czy też w system nagłośnienia? Jak tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź na zapytanie

Wiaty nie jest wyposażona w instalację elektryczną a tym samym w system nagłośnienia.

Zapytanie ofertowe

12. Jaki rodzaj siatki należy przyjąć w pozycji 74 przedmiaru (wym. oczka, grubość, materiał) ?

Odpowiedź na zapytanie

Należy przyjąć siatkę powlekaną grubości 2,5mm wymiar oczka 6x6cm.

Zapytanie ofertowe

13. Prosimy o zamieszczenie opisu szczegółowego rysunków poglądowych dla ławek parkowych, poz. 52 przedmiar.

Odpowiedź na zapytanie

W załączeniu przykładowa ławka parkowa.

Zapytanie ofertowe

14. Prosimy o zamieszczenie kpl. skanu opisu technicznego pliku o nazwie 4. PDF, w spakowanym pliku ZAŁĄCZNIK DO SIWZ CZĘŚĆ 4.6 Brak jest strony nr 31.

Odpowiedź na zapytanie

W załączeniu skan strony 31.

Zapytanie ofertowe

15. Prosimy o zamieszczenie kompletnego skanu projektu budowlanego, plik o nazwie 15.pdf w spakowanym pliku ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ CZĘŚĆ 5.6 Brak jest kilku stron patrząc na numerację ręczną .

Odpowiedź na zapytanie

W załączeniu skany brakujących stron.

Zapytanie ofertowe

16. Prosimy o zamieszczenie kompletnego skanu projektu budowlanego plik o nazwie 18.pdf, w spakowanym pliku Załącznik do siwz część 5.6. Brak jest kilku stron patrząc na numerację ręczną.

Odpowiedź na zapytanie


Uzupełniono o stronę 31 natomiast omyłkowo nadano nr stronie 27 zamiast str. 27 podano 24.

WÓJT GMINY

(-)

Marek Olszewski

Przykładowa ławka parkowa

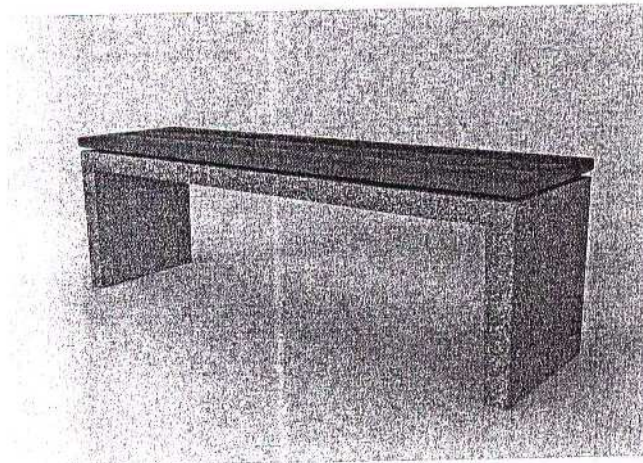

ŁAWKA PARKOWA

Wysokość ławki:	50 cm
Długość całkowita:	170 cm
Szerokość całkowita:	44 cm
Waga:	ok. 200kg

Wykonanie

Elementy drewniane - drewno iglaste (sosna)

Podstawy - odlewy betonowe

Kolory el. drewnianych



* kolory niestandardowe na zamówienie

słupku drewnianym mocowana jest do niego za pomocą dwóch złączy kątowych ABR105 na gwoździe karbowane 4,0x50mm na tzw. „gwoździowanie pełne”.

3.7.5 Zabezpieczenie antykorozyjne drewna

Elementy z drewna znajdujące się wewnątrz budynku po ostruganiu i przycięciu do wymiarów zabezpieczyć, przez dwukrotne pomalowanie środkiem ochrony drewna – Fobos M-4.

Elementy z drewna znajdujące się na zewnątrz budynku po ostruganiu i przycięciu do wymiarów zabezpieczyć, przez dwukrotne pomalowanie środkiem ochrony drewna – Holzschutzgrund + Aidol AllzweckLasur. Kolor impregnatu ciemnobrązowy.

3.7.6 Kratownica stalowa

Zaprojektowano kratownicę z profili zamkniętych kwadratowych. Pas dolny i górny z profilu kwadratowego 80x4,5 mm, a słupki i krzyżulce z profilu kwadratowego 50x2,9 mm.

Kratownicę mocować do słupów stalowych za pomocą okucia stalowego wg projektu wykonawczego.

Kratownicę należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie lub ocynk ogniowy do klasy korozyjności C2. Wszystkie elementy wykonać ze stali S235JR.

3.8 Boisko do piłki nożnej i wielofunkcyjne

Obiekt projektowany jest obiektem ziemnym o konstrukcji prostej, która nie wymaga wykonywania obliczeń przewidzianych dla konstrukcji nośnych. Nie występują w zakresie opracowania żadne elementy, które wymagałyby wykonania takich obliczeń.

3.8.1 Boisko do piłki nożnej

NAWIERZCHNIA:

- Typ włókna: monofil
- Skład chemiczny włókna: 100 % polietylen,
- kolor: dwa odcienie zielonego
- Ciężar włókna: min. 11 000 Dtex
- Gęstość trawy: min. 97 000 włókien/m²

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej które należy dołączyć do oferty:

• **Aktualny certyfikat FIFA 2 Star** dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf

- b) dopuszcza się rozbudowę i uzupełnienie sieci kanalizacji deszczowej, wzdłuż istniejących i projektowanych ulic osiedlowych,
- c) docelowo dla prawidłowego funkcjonowania systemu kanalizacji deszczowej przewiduje się cztery niezależnie funkcjonujące systemy odbioru ścieków deszczowych;
- 4) zasilanie w energię elektryczną:
 - a) adaptuje się istniejący system zasilania energetycznego po stronie średniego napięcia 15 kV,
 - b) dopuszcza się rozbudowę i uzupełnienie istniejącego systemu sieci energetycznej w oparciu o projektowane trzy stacje transformatorowe 15 kV/0,4 kV,
 - c) możliwość sukcesywnej likwidacji istniejących linii napowietrznych na linie kablowe,
 - d) zasilanie stacji transformatorowych liniami kablowymi SN 15 kV, zasilanie odbiorców ze stacji transformatorowej liniami kablowymi NN 0,4kV,
 - e) do czasu likwidacji linii SN 15kV należy uwzględniać strefę ograniczonego użytkowania,
 - f) zainwestowanie terenów w obszarze ograniczonego użytkowania będzie możliwe po likwidacji ww. linii;
- 5) zaopatrzenie w gaz: adaptacja istniejącego systemu zaopatrzenia w gaz ze zbiornika zlokalizowanego w Małgorzacie, docelowo zakłada się zasilanie w gaz z systemu krajowego;
- 6) adaptacja przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia Dn400 i Dn500 relacji Włocławek-Gdańsk, obowiązuje zachowanie strefy bezpieczeństwa;
- 7) telekomunikacja: adaptuje się istniejące sieci telekomunikacyjne i dopuszcza się ich rozbudowę, uzupełnienie oraz możliwość sukcesywnej likwidacji istniejących linii napowietrznych na linie telefoniczne kablowe doziemne;
- 8) zaopatrzenie w ciepło: istniejące i projektowane obiekty wyposażać w proekologiczne lokalne systemy grzewcze;
- 9) urządzenia infrastruktury technicznej projektować wyłącznie jako podziemne, w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych ulic, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z dysponentami poszczególnych sieci, za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę dróg i ulic;
- 10) należy zachować dostępność do oznaczonych urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej w celu umożliwienia przeprowadzenia robót eksploatacyjnych i konserwacyjnych.

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

- 1) dla terenów stanowiących własność Skarbu Państwa z wyłączeniem terenów w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - 0%;
- 2) dla terenów stanowiących własność Gminy - 0%;
- 3) dla terenów przeznaczonych na cele publiczne - 0%
- 4) dla pozostałych terenów objętych ustaleniami planu miejscowego nie wymienionych w pkt 1÷3 - 30%.

2. up. W O J T A

Marek Pieluski
Kierownik Referatu
Gospodarki przestrzennej

Zwolnione od opłaty skarbowej - art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).


- 2) „przeznaczeniu dopuszczalnym” - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, uzupełniające lub wzbogacające przeznaczenie podstawowe;
- 3) „teren” - należy przez to rozumieć obszar o określonej funkcji, wyznaczony na planie liniami rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednim symbolem przeznaczenia terenu wraz z liczbą porządkową;
- 4) „obowiązującej linii rozgraniczającej” - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą podziały terenu opracowania na obszary o różnym przeznaczeniu, a także ustalone podziały wewnętrzne, w obrębie jednego przeznaczenia;
- 5) „projektowanej linii rozgraniczającej” - należy przez to rozumieć przybliżony podział terenu na różne przeznaczenia, a także przybliżony podział w obrębie jednego przeznaczenia, który należy uściślić w projekcie zagospodarowania terenu;
- 6) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy przez to rozumieć odsunięcie linii zabudowy od drogi lub linii brzegowej itp., co najmniej na odległość określoną w uchwale, linia zabudowy dot. głównej bryły budynku z wyłączeniem ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcienia i garaży (dla zabudowy jednorodzinnej);
- 7) „obowiązującej linii zabudowy” - należy przez to rozumieć odsunięcie linii zabudowy od drogi lub linii brzegowej itp., na odległość określoną w uchwale, linia zabudowy dot. głównej bryły budynku z wyłączeniem ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, podcienia i garaży;
- 8) „usługach nieuciążliwych” - należy przez to rozumieć taki rodzaj usług które nie spowodują pogorszenia obowiązujących standardów warunków mieszkaniowych;
- 9) „zieleni urządzonej” - należy przez to rozumieć różnorodne kompozycje roślin ozdobnych w tym: nasadzenia stałe (drzewa, krzewy) i sezonowe (rabaty, kwietniki i trawniki);
- 10) „dachach wysokich” - należy przez to rozumieć formę dachu budynku z poddaszem i dachem jedno lub wielospadowym (z ewentualnymi naczółkami) o nachyleniu połaci dachowych $25^{\circ}+45^{\circ}$;
- 11) „strefie ograniczonego użytkowania” - należy przez to rozumieć pas terenu, na którym obowiązuje zakaz zabudowy i trwałych nasadzeń, która wynosi min. 6,5 m od osi linii energetycznej 15kV, oraz min. 20,0 m od osi linii energetycznej 110kV, po obu jej stronach;
- 12) pojęcia występujące, a nie wyjaśnione w planie, należy interpretować zgodnie z definicjami przyjętymi w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów odrębnych, obowiązującymi w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć wymagających decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, z wyjątkiem dróg i sieci infrastruktury technicznej;
- 2) zakaz przekształceń terenu w zakresie makroniwelacji z wyjątkiem prac związanych z budową układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej;
- 3) należy zachować i wzbogacić o elementy przyrodnicze istniejące ciągi ekologiczne w dolinie rzeki Drwęcy i Strugi Lubickiej;
- 4) nakaz zachowania min. 20% powierzchni każdej działki budowlanej lub terenu jako powierzchni biologicznie czynnej, o ile ustalenia szczegółowe danego terenu stanowią inaczej;
- 5) obowiązek kształtowania panoramy od strony rzeki Drwęcy, pod kątem zachowania ładu przestrzennego.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:

- 1) zachowanie historycznego układu przestrzennego wsi w typie ulicówki (rozplanowanie dróg i ulic) z zespołem obiektów i urządzeń przemysłowych (dawny zespół młynów);
- 2) ochrona zabudowy historycznej wsi, polega na zachowaniu proporcji, gabarytów i wysokości zabudowy kształtującej sylwetkę założenia przestrzennego;



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Bydgoszcz 2013-08-08

(miejscowość, data)

Zaświadczenie

Pan/Pani **PAWŁOWSKI MACIEJ**

miejsce zamieszkania

87-162 KROBIA

UL. OLSZYNOWA 8

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym

KUP/BO/0326/06

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia

2013-09-01

do dnia

2014-08-31

KUJAWSKO POMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
w BYDGOSZCZY
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumińskiego 6
tel. 52 366 70 50 • fax 52 366 70 59

PRZEWODNICZĄCY
Rady Okręgowej Izby

prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki

(pieczęć i podpis przewodniczącego)

PROJEKTANT

mgr inż. Maciej Pawłowski

WOJEWODA
KUJAWSKO-POMORSKI

Toruń, dnia 12 czerwca 2000 r.

Nr ewid. ABIT-OT/7131/3/2000

DECYZJA NR 11/2000

Na podstawie art.13 ust.1, pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 z późn.zm.) oraz § 4 ust.2 i § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995 r. Nr 8, poz.38 z późn.zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Pana Sławomira Chojnackiego z dnia 10.04.2000 roku

n a d a j ę

Panu SŁAWOMIROWI CHOJNACKIEMU
mgr inż.budownictwa
ur. dnia 06 sierpnia 1962 r. w Gołubiu-Dobrzyniu

uprawnienia budowlane

do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
- bez ograniczeń.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń stanowią również podstawę do sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

Komisja Egzaminacyjna działająca w oparciu o zarządzenie Nr 93/99 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.04.1999 r. w sprawie powołania komisji do oceny osób ubiegających się o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnien budowlanych oraz ustalenia dla niej regulaminu działania - stwierdziła posiadanie przez Pana Sławomira Chojnackiego wymaganego prawem wykształcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnień budowlanych we wnioskowanej specjalności.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzekłem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Sławomir Chojnacki
ul. Kozacka 42/12
87-100 Toruń
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Warszawie
3. a/a



Za zgodność z oryginałem

data 20.11.00

Z up. WOJEWODY
Kujawsko-Pomorskiego
Józef Jaworski
Kierownik Oddziału

SPECJALISTA
Małgorzata Kola-Walczyk

PROJEKTANT

mgr inż. Andrzej Piatkowski

słupku drewnianym mocowana jest do niego za pomocą dwóch złączy kątowych ABR105 na gwoździe karbowane 4,0x50mm na tzw. „gwoździowanie pełne”.

3.7.5 Zabezpieczenie antykorozyjne drewna

Elementy z drewna znajdujące się wewnątrz budynku po ostruganiu i przycięciu do wymiarów zabezpieczyć, przez dwukrotne pomalowanie środkiem ochrony drewna – Fobos M-4.

Elementy z drewna znajdujące się na zewnątrz budynku po ostruganiu i przycięciu do wymiarów zabezpieczyć, przez dwukrotne pomalowanie środkiem ochrony drewna – Holzschutzgrund + Aidol AllzweckLasur. Kolor impregnatu ciemnobrązowy.

3.7.6 Kratownica stalowa

Zaprojektowano kratownicę z profili zamkniętych kwadratowych. Pas dolny i górny z profilu kwadratowego 80x4,5 mm, a słupki i krzyżulce z profilu kwadratowego 50x2,9 mm.

Kratownicę mocować do słupów stalowych za pomocą okucia stalowego wg projektu wykonawczego.

Kratownicę należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie lub ocynk ogniowy do klasy korozyjności C2. Wszystkie elementy wykonać ze stali S235JR.

3.8 Boisko do piłki nożnej i wielofunkcyjne

Obiekt projektowany jest obiektem ziemnym o konstrukcji prostej, która nie wymaga wykonywania obliczeń przewidzianych dla konstrukcji nośnych. Nie występują w zakresie opracowania żadne elementy, które wymagałyby wykonania takich obliczeń.

3.8.1 Boisko do piłki nożnej

NAWIERZCHNIA:

- Typ włókna: monofil
- Skład chemiczny włókna: 100 % polietylen,
- kolor: dwa odcienie zielonego
- Ciężar włókna: min. 11 000 Dtex
- Gęstość trawy: min. 97 000 włókien/m²

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej które należy dołączyć do oferty:

- **Aktualny certyfikat FIFA 2 Star** dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf