



TYPOWE STUDZIENKI KANALIZACYJNE WG KATALOGU BUDOWNICTWA KB4


STUDZ. KAN. PRZELOTOWA
WG KB4-4.12.1/7/

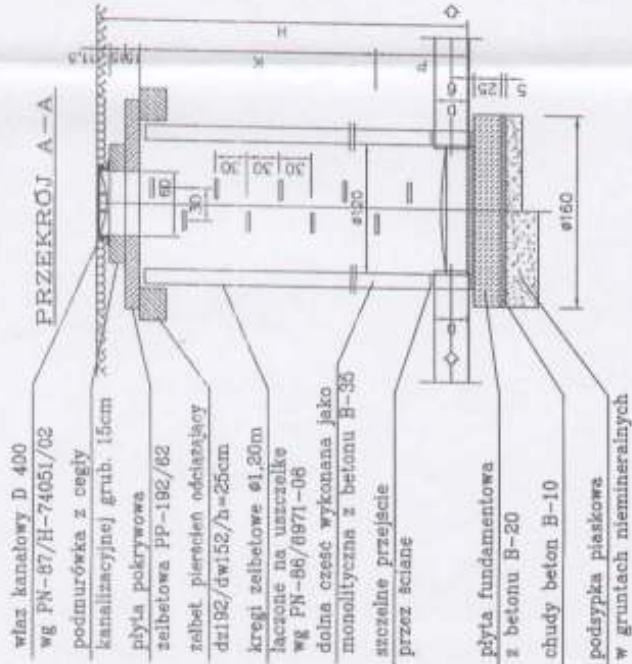

STUDZ. KAN. POŁĄCZENIOWA
WG KB4-4.12.1/6/

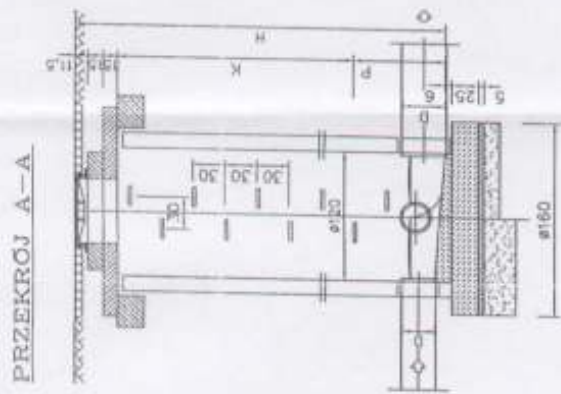


STUDZ. KANALIZ. SPADOWA
WG KB4-4.12.1/8/

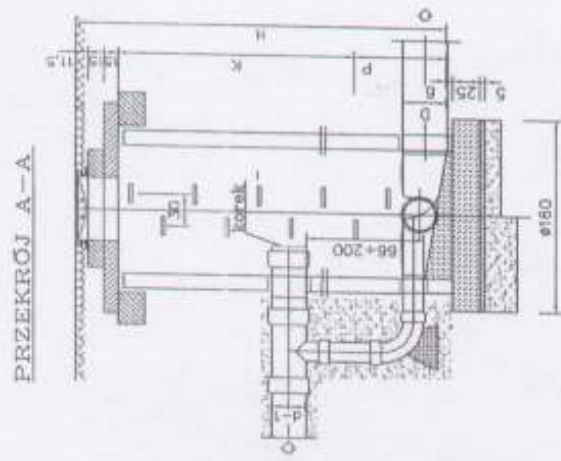

U W A G I

- Studzienki wykonywać wg PN-B-10729:1999, WTW OSK z 2003, PN-EN 124-2000, PN-EN 1917:2002.
- stosować beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi wg PN-62/6738-07,
- stosować cegły kanalizacyjne wg PN-76/B-12037,
- stopnie szlasy wg PN-64/H-74096, żeliwne,
- dno dla studzienek w wodzie gruntowej winno być prefabrykatem a kregi łączone na uszczelkę gumową,
- zewnetrzna izolacja studzienek winna być dwukrotna, powłokowa, bitumiczna,
- kinety wykonywać z betonu B-25 i.w.,
- dno studni z kineta izolować powłokami ochronnymi wodoszczelnymi na bazie cementu i żywicy.

DNO STUDNI MONOLITYCZNE Z USZCZELKĄ W GRUNTACH NAWODNIENIOWYCH

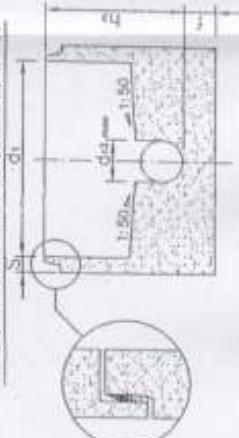

Obiekt:	Projektowanie i Nadzory Wod-Kan mgr inż. Jan Kretkowski ul. Miodowa 3, Mała Nieszawka, 87-103 Toruń
Budowa:	kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej i Młyńskiej w m. Lubicz Dolny (dz. nr 188, 146/5, 155/8) gm. Lubicz.
Nazwa rys.:	Studzienka rewizyjna
Inwestor:	Gmina Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
Projektant:	mgr inż. Jan Kretkowski
Sprawdzający:	mgr inż. Bartosz Kretkowski
Data:	07.2017r
Skala:	Rys. nr 8