

Lubicz dnia : 31 marca 2021 r.

ORG.271.2.2021

dotyczy: postępowania prowadzonego w Trybie Podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 – ze zmianami) na **budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi przy istniejącej Szkole Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym**, zgodnie z ogłoszeniem Nr **2021/BZP 00018021/01 z dnia 2021-03-16 r.**

Zamawiający, Gmina Lubicz, informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały zgłoszone pytania do SIWZ

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy j.w. Zamawiający informuje, co następuje:

1. Prosimy o przekazanie szczegółowego opisu lub rysunku detalu zadaszń szklanych.

Odp. Zamawiający podaje parametry techniczne daszków nad wejściami z zastrzeżeniem pkt 3 ust 15 SWZ:

WYMIAR: 200x120cm

długość: 200cm, głębokość: 120cm

GRUBOŚĆ SZKŁA: ponad 12mm - 6.6.4 esg/vsg

RODZAJ SZKŁA: BEZPIECZNE - ESG(HARTOWANE) + VSG(LAMINOWANE)

KOLOR SZKŁA: przezroczyste

OKUCIA: stal nierdzewna INOX


W skład zestawu powinno wchodzić:

1. mocowania ściana / pręty wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
2. mocowania ściana / szkło wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
3. mocowania szkło / pręt wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
4. pręty wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
5. tafla szkła bezpiecznego - laminowanego/hartowanego o grubości ponad 12mm (6.6.4)

Przykładowe zdjęcie poglądowe:



Długość = 200 cm
Szerokość = 120 cm
Wysokość = 85-105 cm

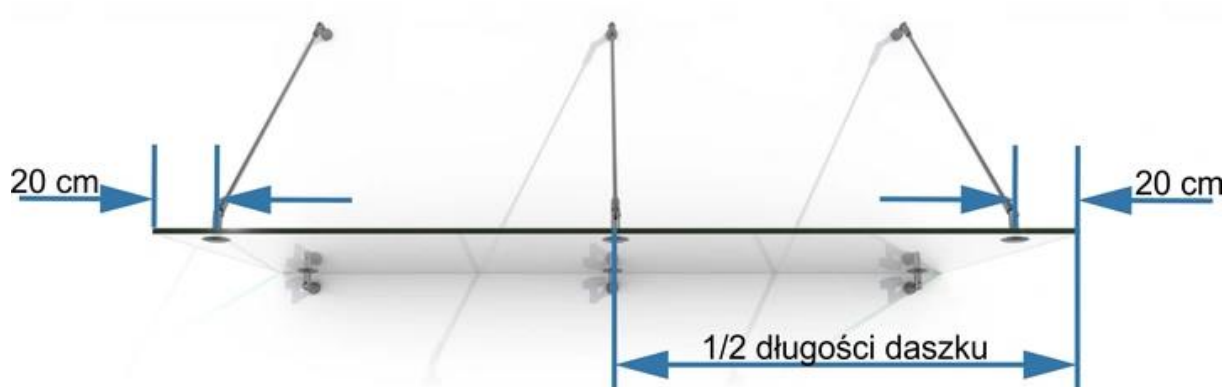

2. W pkt.6.2 Opisu technicznego widnieje zapis o konieczności montażu świetlika dachowego w pomieszczeniu kotłowni. Prosimy o określenie parametrów świetlika oraz o rozwiązanie techniczne (dokumentacja) wykonania doświetlenia pomieszczenia.

Odp. Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu kotłowni ma zostać zamontowany świetlik punktowy nieotwieralny w istniejącym stropie. Ponadto w ofercie należy uwzględnić wykonanie otworu w istniejącym stropie, uszczelnienie pokrycia i ewentualne wzmocnienie stropu. Nie wykonywano odkrywki, dlatego ewentualne wzmocnienie należy skonsultować z projektantem obiektu.

Klasyfikacja produktu świetlika z zastrzeżeniem pkt 3 ust 15 SWZ:

Zgodny z normą PN-EN 1873+A1:2016-03

Parametry:

- typ C (kwadratowe)
- wymiar nominalny: 1200x1200 [mm]
- podstawa o wysokości 500 mm z blachy stalowej ocynkowanej,
- przystosowana do mocowania obróbki dachowej
- wypełnienie skrzydła: płyta z poliwęglanu komorowego 2-warstwowa kopuła akrylowa

lub z poliwęglanu litego, płyta z poliwęglanu komorowego z pokrywą aluminiową
kopertową, wypełnienie z klasyfikacją BROOF (t1)
- izolacja termiczna podstawy z twardej wełny mineralnej (grubość 40 mm)

W Ó J T
(-)
Marek Nicewicz